

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

- **ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ** (θερμοδυναμικές μονάδες που κρίνονται κατάλληλες είναι GTC)


Η ενεργειακή κατανάλωση (€/έτος) για ένα ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα (μέση κατανάλωση νερού ανά άτομο 80 liter/μέρα) και μέγιστο αριθμό επισκεπτών 200 άτομα, ορίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Φυσικό αέριο: 17.284 €/έτος

Πετρέλαιο: 23.046€/έτος

Ηλεκτρισμός: 22.124 €/έτος

Thermoboil: 7.188 €/έτος

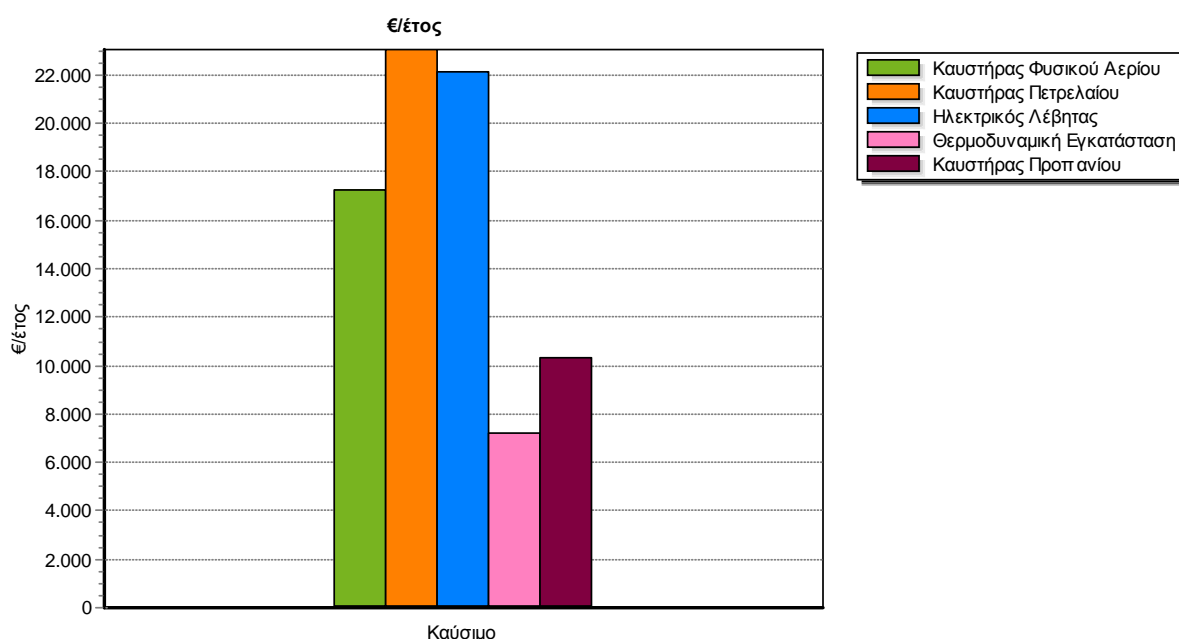

- Εξοικονόμηση χρημάτων έως και **15.858 €/έτος** .
- Μειωμένο ετήσιο λειτουργικό κόστος έως και **70%** .
- Ζεστό νερό χρήσης **24h/24ώρο, 365μέρες/έτος**